

Analisa Perbandingan PWM Dan MPPT

by Izza Anshory

Submission date: 11-Jan-2023 09:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 1991015993

File name: Analisa_Perbandingan_PWM_Dan_MPPT.pdf (393.69K)

Word count: 3756

Character count: 17315

12
Analisa Perbandingan PWM Dan MPPT

Untuk Beban Di Atas 200 W

Jamaaluddin Jamaaluddin¹⁾; Izza Anshory¹⁾; Emi Rosnawati²⁾; Drajad Kuncoro Aji¹⁾

¹ Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

² Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
jamaaluddin@umsida.ac.id

Abstract - Solar energy sources are one of the energy sources and have advantages compared to fossil energy sources. This solar energy really needs to be researched and developed further, including at the University of Muhammadiyah Sidoarjo. The utilization of this solar energy is by installing a Photovoltaic Cell (PV) with a Photovoltaic output control system using MPPT (Maximum Power point Tracking) and PWM (Pulse width Modulation) for setting the load used and charging batteries. The two PV control methods have different characteristics. This difference will be analyzed according to the load characteristics and sunlight contained in the Electrical Engineering Laboratory of the Muhammadiyah University of Sidoarjo. From the analysis results, it is found that at power above 200 W, MPPT has a better voltage stability than using PWM.

Keywords — MPPT; PWM; Solar Energy; Photovoltaic; Voltage

Abstrak—Sumber energi surya adalah salah satu sumber energi dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan sumber energi fosil. Energi matahari ini sangat perlu untuk diteliti dan dikembangkan lebih lanjut termasuk pada lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pemanfaatan Energi matahari ini, adalah dengan melakukan pemasangan Photovoltaic Cell (PV) dengan sistem pengaturan output Photovoltaic dengan menggunakan MPPT (Maximum Power point Tracking) dan PWM (Pulse width Modulation) untuk pengaturan beban terpakai dan pengisian accu. Kedua metode kontrol PV itu memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan ini akan di analisis sesuai dengan karakteristik beban dan sinar matahari yang terdapat pada Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dari hasil analisa maka didapatkan pada daya diatas 200 W, MPPT mempunyai ketstabilan tegangan yang lebih baik daripada jika menggunakan PWM.

Kata Kunci— MPPT; PWM; Energi Surya; Photovoltaic; Tegangan

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dilintasi garis 8° paralleliwa, garis ini hampir tepat ditengah-tengah Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki sumber energi matahari yang cukup banyak dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4.8 kWh/m² per hari di seluruh wilayah Indonesia

[1][2][3]. Sedangkan di sisi lain energi surya ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

1
Walaupun pemanfaatan Tenaga surya masih kurang, tetapi sudah cukup banyak dimanfaatkan untuk perumahan dan 1 ring disebut dengan *Solar Home system (SHS)*[4][5][6]. PLTS adalah suatu pembangkit yang mengkonversikan energi foton dari surya menjadi energi listrik. Proses ini terjadi pada sel surya. Konversi ini dilakukan pada panel surya yang terdiri dari sel sel PV[7]. Sel-sel ini merupakan lapisan lapisan tipis dari silikon (*Si*) murni atau bahan semi konduktor lainnya. Sehingga apabila bahan tersebut memperoleh energi foton akan mengeksitasi elektron dari ikatan atomnya menjadi elektron yang bergerak bebas dan pada akhirnya akan mengeluarkan tegangan listrik arus searah[8][9].

Pada penelitian ini, akan dimanfaatkan PLTS itu untuk menjadi sumber energi alternatif pada Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, disamping sebagai sarana penelitian untuk langkah awal penerapan *Solar Building System (SBS)* juga sebagai sarana mengurangi biaya energi listrik yang disuplai oleh PT. PLN. Penelitian ini menganalisa efisiensi penggunaan pengatur daya masuk dari matahari (Solar panel) dan pembagian bebananya yang kearah beban terpakai dan kearah penyimpanan energi atau accu[10].

Pad 13 anggunaan sistem pengaturan ini dikenal ada 2 sistem yaitu menggunakan *Maximum Power Point Tracking (MPPT)* Dan *Pulse Width Modulation (PWM)*[11][12]. Masing-masing sistem pengaturan tersebut memiliki karakteristik dan kemampuan masing-masing. Oleh karenanya pada penelitian ini akan dilakukan analisa percobaan dan pelaksanaan prakteknya sehingga di dapatkan sistem pengaturan yang paling baik untuk *SBS* yang akan di apliasikan pada bangunan gedung[13][14].

II. METODE PENELITIAN


11
2.1. Bagan Alir Penelitian

Adapun bagan Alir penelitian pada metode ini adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar.1 : Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

14 2.2. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan rencana kegiatan sebagai berikut, diantaranya:

1. Pemasangan PV pada Laboratorium Teknik Elektro kampus 2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Beserta alat penyimpan arus (accumulator), kontrol pengisian unit dan beban. Disimulasikan pemakaian daya PV diinterkoneksi dengan *Sub Distribution Panel (SDP)* pada Laboratorium Teknik Elektro.
2. Pengumpulan data output tegangan dan arus pada PV berikut arus dan tegangan accu dan beban terpakai.
3. Data analisa karakteristik MPPT dan PWM .
4. Melakukan aplikasi sistem dan dicoba penerapannya pada sistem yang terpasang pada Laboratorium Teknik Tenaga Listrik dan Konversi Energi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
5. Evaluasi dan perbaikan.
6. Pelaporan.

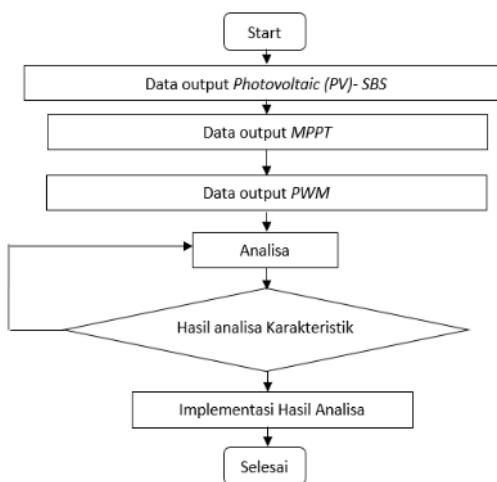

Gambar.1. Bagan alir penelitian

10 2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti guna mendukung penelitian adalah :

- a. Pengukuran tegangan dan arus output PV, Pengukuran ini dilakukan dengan mempergunakan ampere meter dan volt meter digital.

- b. Pengukuran tegangan dan arus ke arah beban terpakai. Pengukuran ini dilakukan dengan mempergunakan ampere meter dan volt meter digital.

- c. Pengukuran tegangan dan arus ke arah beban terpakai. Pengukuran ini dilakukan dengan mempergunakan ampere meter dan volt meter digital.

6 d. Studi Pustaka


Pada tahap studi literatur, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara teoritis mengenai metode apa yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dari penelitian ini. Beberapa teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini antara lain adalah Sistem PV, Teknik pengukuran output system PV. Sistem pengaturan output PV, Output accu dan output ke beban dengan mempergunakan MPPT dan PWM[15][9][12].

III. DATA ANALISA PENELITIAN

3.1. Blok Diagram Rangkaian

18


Blok diagram rangkaian PLTS sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2. Gambar 2. menunjukkan sistem PLTS dimulai dari Photovoltaic (PV) – Controller – dibagi dua, yang pertama ke arah beban dan yang lainnya ke arah accu.

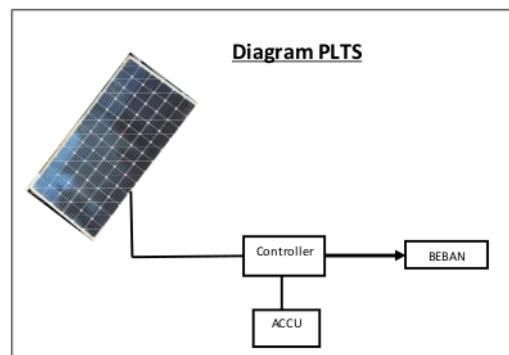

Gambar 2. Blok Diagram PLTS

Untuk controller dikarenakan yang diteliti adalah perbandingan antara kontroler yang menggunakan MPPT dan PWM, maka sesudah dari PV arus dipisah menjadi 2 yaitu ACCU dan beban. Adapun rangkaian yang dipergunakan untuk pelaksanaan penelitian adalah sebagaimana pada gambar 3.

Proses penelitian menggunakan skematik diagram sebagaimana gambar 3. Masing-masing sistem dilakukan pengukuran tegangan dan arusnya tiap satuan waktu tertentu. Sehingga akan di dapatkan hasil analisis yang akurat pada masing – masing sistem Controller nya.

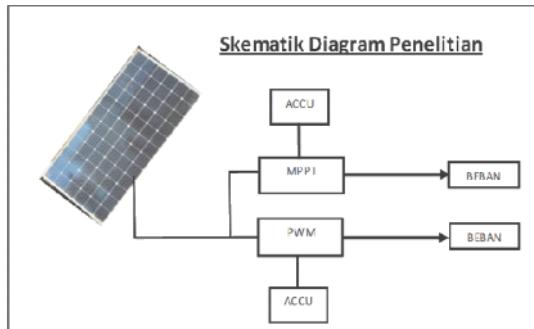

Gambar 3. Skematik Pelaksanaan Penelitian

3.2. Pengukuran Yang Dilakukan

Pengukuran yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian ini ada beberapa tahap, yaitu:

- Pengukuran tegangan dan arus *output PV*, Pengukuran ini dilakukan dengan mempergunakan amperc meter dan volt meter digital dari jam per 30 menit selama 4 jam, mulai jam 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.
- Pengukuran tegangan dan arus ke arah beban terpakai. Pengukuran ini dilakukan dengan mempergunakan amperc meter dan volt meter digital dari jam per 30 menit selama 4 jam, mulai jam 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.
- Pengukuran tegangan dan arus ke arah beban terpakai. Pengukuran ini dilakukan dengan mempergunakan amperc meter dan volt meter digital dari jam per 30 menit selama 4 jam, mulai jam 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

Dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini:

- Semua pengukuran diatas diberlakukan untuk sistem *PWM* dan sistem *MPPT*.
- Pengukuran dilakukan dengan menggunakan beban dibawah 200 wP.

3.3. Hasil Pengukuran

Pengukuran dilakukan beberapa kali, dengan *PV* sebanyak 1 buah, *Controller PWM* 1 unit dan *MPPT* 1 unit. Hasil pengukuran yang dilakukan ditunjukkan pada tabel 1. sampai tabel 6. Pengukuran ini dilakukan untuk beban dibawah 200 W.

Tabel. 1. Pengukuran Tegangan Tanggal 7 Juli 2020 Dengan *PWM*(Beban>200W)

PWM						
Time	Photovoltaic		Battery		Load > 200 wp	
	Voltage	Current	Voltage	Current	Voltage	Current
10.00	12,20	18,20	12,70	18,10	9,60	21,30
10.30	12,20	18,20	12,70	18,10	9,60	21,30
11.00	12,50	18,20	12,70	18,10	9,60	21,30
11.30	12,50	18,20	12,50	19,00	9,70	21,30
12.00	12,50	18,20	12,50	19,00	9,30	21,70
12.30	12,00	18,20	11,30	20,30	12,10	19,70
13.00	13,20	17,50	12,20	19,70	11,40	20,10
13.30	13,00	17,50	12,20	19,70	14,13	18,90
14.00	13,00	17,50	12,20	19,70	12,90	18,00

10.00	12,20	18,20	12,70	18,10	9,60	21,30
10.30	12,20	18,20	12,70	18,10	9,60	21,30
11.00	12,50	18,20	12,70	18,10	9,60	21,30
11.30	12,50	18,20	12,50	19,00	9,70	21,30
12.00	12,50	18,20	12,50	19,00	9,30	21,70
12.30	12,00	18,20	11,30	20,30	12,10	19,70
13.00	13,20	17,50	12,20	19,70	11,40	20,10
13.30	13,00	17,50	12,20	19,70	14,13	18,90
14.00	13,00	17,50	12,20	19,70	12,90	18,00

Tabel. 2. Pengukuran Tegangan Tanggal 7 Juli 2020 Dengan *MPPT*

MPPT						
Time	Photovoltaic		Battery		Load > 200 wp	
	Voltage	Current	Voltage	Current	Voltage	Current
10.00	14,00	4,38	12,00	18,33	12,00	18,33
10.30	14,00	4,38	12,00	18,33	12,00	18,33
11.00	14,00	4,38	12,00	18,33	12,00	18,33
11.30	14,30	4,30	12,10	18,18	12,10	18,18
12.00	14,30	4,30	12,00	18,18	12,10	18,18
12.30	14,30	4,30	12,00	18,18	12,10	18,18
13.00	14,30	4,30	12,00	18,33	12,00	18,33
13.30	14,10	4,36	12,00	18,33	12,00	18,33
14.00	14,10	4,36	12,00	18,33	12,00	18,33

Tabel. 3. Pengukuran Tegangan Tanggal 8 Juli 2020 dengan *PWM*

PWM						
Time	Photovoltaic		Battery		Load > 200 wp	
	Voltage	Current	Voltage	Current	Voltage	Current
10.00	12,15	18,20	12,10	18,10	10,30	21,30
10.30	12,15	18,20	12,10	18,10	10,30	21,30
11.00	12,15	18,20	12,10	18,10	10,30	21,30
11.30	12,50	18,20	12,50	19,00	12,10	21,30
12.00	12,50	18,20	12,50	19,00	12,10	21,70
12.30	12,00	18,20	11,30	20,30	12,10	19,70
13.00	13,20	17,50	12,20	19,70	11,40	20,10
13.30	13,00	17,50	12,20	19,70	14,13	18,90
14.00	13,00	17,50	12,20	19,70	12,90	18,00

Tabel. 4. Pengukuran Tegangan Tanggal 8 Juli 2020 Dengan MPPT

Time	Photovoltaic		Battery		Load > 200 wp	
	Voltage	Current	Voltage	Current	Voltage	Current
10.00	13,90	4,38	12,00	18,33	12,00	18,33
10.30	13,90	4,38	12,00	18,33	12,00	18,33
11.00	13,90	4,38	12,00	18,33	12,00	18,33
11.30	14,30	4,30	12,10	18,18	12,10	18,18
12.00	14,30	4,30	12,00	18,18	12,10	18,18
12.30	14,30	4,30	12,00	18,18	12,10	18,18
13.00	14,25	4,30	12,00	18,33	12,00	18,33
13.30	14,10	4,36	12,00	18,33	12,00	18,33
14.00	14,10	4,36	12,00	18,33	12,00	18,33

Tabel. 5. Pengukuran Tegangan Tanggal 9 Juli 2020 Dengan PWM

Time	Photovoltaic		Battery		Load > 200 wp	
	Voltage	Current	Voltage	Current	Voltage	Current
10.00	12,20	18,20	12,10	18,10	9,60	21,30
10.30	12,20	18,20	12,10	18,10	9,60	21,30
11.00	12,45	18,20	12,30	18,10	9,60	21,30
11.30	12,45	18,20	12,30	19,00	9,70	21,30
12.00	12,45	18,20	12,30	19,00	9,30	21,70
12.30	12,45	18,20	12,30	20,30	12,10	19,70
13.00	13,20	17,50	12,20	19,70	11,40	20,10
13.30	13,00	17,50	12,20	19,70	14,13	18,90
14.00	13,00	17,50	12,20	19,70	12,90	18,00

Tabel. 6. Pengukuran Tegangan Tanggal 9 Juli 2020 Dengan MPPT

Time	Photovoltaic		Battery		Load > 200 wp	
	Voltage	Current	Voltage	Current	Voltage	Current
10.00	13,85	4,38	12,00	18,33	12,00	18,33
10.30	13,85	4,38	12,00	18,33	12,00	18,33
11.00	13,85	4,38	12,00	18,33	12,00	18,33
11.30	14,18	4,30	12,10	18,18	12,20	18,18
12.00	14,18	4,30	12,00	18,18	12,20	18,18
12.30	14,18	4,30	12,00	18,18	12,20	18,18

13.00	14,18	4,30	12,00	18,33	12,20	18,33
13.30	14,10	4,36	12,00	18,33	12,00	18,33
14.00	14,10	4,36	12,00	18,33	12,00	18,33

Dari data primer pada tabel 1 sampai dengan tabel 6 diatas, maka dibuatlah nilai rata-rata per pengukuran. Rata-rata diambil untuk tegangan PV, tegangan Baterei dan tegangan beban dengan menggunakan PWM dan MPPT selama 3 hari pengukuran mulai tanggal 7-9 Juli 2020. Dari data mentah diatas agar supaya dapat dilakukan analisa maka dilakukan perhitungan rata-rata. Sedangkan hasil perhitungan rata-rata adalah sebagaimana pada tabel 7 sampai dengan tabel 12.

Tabel. 7. Nilai Rata Rata Tegangan PV dengan Menggunakan PWM(Beban>200W)

Time	PWM				
	1	2	3	JML	RATA
10.00	12,20	12,15	12,20	36,55	12,18
10.30	12,20	12,15	12,20	36,55	12,18
11.00	12,50	12,15	12,45	37,10	12,37
11.30	12,50	12,50	12,45	37,45	12,48
12.00	12,50	12,50	12,45	37,45	12,48
12.30	12,00	12,00	12,45	36,45	12,15
13.00	13,20	13,20	13,20	39,60	13,20
13.30	13,00	13,00	13,00	39,00	13,00
14.00	13,00	13,00	13,00	39,00	13,00

Tabel. 8. Nilai Rata Rata Tegangan PV dengan Menggunakan MPPT(Beban>200W)

Time	MPPT				
	1	2	3	JML	RATA
10.00	14,00	13,90	13,85	41,75	13,92
10.30	14,00	13,90	13,85	41,75	13,92
11.00	14,00	13,90	13,85	41,75	13,92
11.30	14,30	14,30	14,18	42,78	14,26
12.00	14,30	14,30	14,18	42,78	14,26
12.30	14,30	14,30	14,18	42,78	14,26
13.00	14,30	14,25	14,18	42,73	14,24
13.30	14,10	14,10	14,10	42,30	14,10
14.00	14,10	14,10	14,10	42,30	14,10

Tabel. 9. Nilai Rata Rata Tegangan Baterei dengan Menggunakan *PWM*(Beban>200W)

Time	<i>PWM</i>				
	1	2	3	JML	RATA
10.00	12,70	12,10	12,10	36,90	12,30
10.30	12,70	12,10	12,10	36,90	12,30
11.00	12,70	12,10	12,30	37,10	12,37
11.30	12,50	12,50	12,30	37,30	12,43
12.00	12,50	12,50	12,30	37,30	12,43
12.30	11,30	11,30	12,30	34,90	11,63
13.00	12,20	12,20	12,20	36,60	12,20
13.30	12,20	12,20	12,20	36,60	12,20
14.00	12,20	12,20	12,20	36,60	12,20

Tabel. 10. Nilai Rata Rata Tegangan Baterei dengan Menggunakan *MPPT*(Beban>200W)

Time	<i>MPPT</i>				
	1	2	3	JML	RATA
10.00	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00
10.30	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00
11.00	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00
11.30	12,10	12,10	12,10	36,30	12,10
12.00	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00
12.30	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00
13.00	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00
13.30	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00
14.00	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00

Tabel. 11. Nilai Rata Rata Tegangan Beban dengan Menggunakan *PWM*(Beban>200W)


Time	<i>PWM</i>				
	1	2	3	JML	RATA
10.00	9,60	10,30	9,60	29,50	9,83
10.30	9,60	10,30	9,60	29,50	9,83
11.00	9,60	10,30	9,60	29,50	9,83
11.30	9,70	12,10	9,70	31,50	10,50
12.00	9,30	12,10	9,30	30,70	10,23
12.30	12,10	12,10	12,10	36,30	12,10
13.00	11,40	11,40	11,40	34,20	11,40
13.30	14,13	14,13	14,13	42,39	14,13

14.00 12,90 12,90 12,90 38,70 12,90

Tabel. 12. Nilai Rata Rata Tegangan Beban dengan Menggunakan *MPPT*(Beban>200W)


Time	<i>MPPT</i>				
	1	2	3	JML	RATA
10.00	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00
10.30	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00
11.00	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00
11.30	12,10	12,10	12,20	36,40	12,13
12.00	12,10	12,10	12,20	36,40	12,13
12.30	12,10	12,10	12,20	36,40	12,13
13.00	12,00	12,00	12,20	36,20	12,07
13.30	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00
14.00	12,00	12,00	12,00	36,00	12,00

Hasil perhitungan rata-rata pengukuran sebagaimana tabel 7.
17. Apai dengan 12. maka akan diperjelas sebagaimana grafik pada gambar 4, sampai dengan gambar 8.

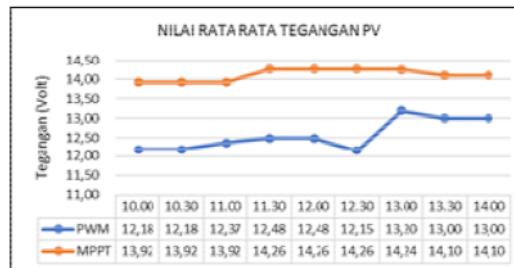

Gambar 4. Rata-Rata Tegangan PV menggunakan *PWM* dan *MPPT* (Beban>200W)

Penjelasan dari gambar 4. bahwa pada daya > 200 W, maka sensing *MPPT* menunjukkan tegangan yang lebih stabil dari pada jika menggunakan *PWM*.

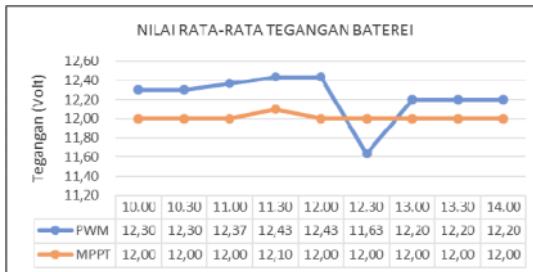


Gambar 5. Rata-Rata Tegangan Baterei menggunakan *PWM* dan *MPPT* (Beban>200W)


Pada gambar 5 tersebut tegangan baterei yang disuplai oleh *PV* dengan menggunakan *PWM* mempunyai arus pengisian yang tidak stabil dari pada jika menggunakan *MPPT*.
19

Pada gambar 6 dapat dilihat bahwa rata-rata tegangan ke arah beban mengalami ketidak stabilan tegangan jika menggunakan *PWM* masih mengalami gerakan naik turun. Jika menggunakan *MPPT* terlihat tegangan ke arah beban lebih stabil.

Sedangkan pada gambar 7 dan 8 menunjukkan bagaimana pengaruh *Controller* terhadap tegangan *PV* dan Baterei jika dipergunakan *PWM* dan *MPPT*.

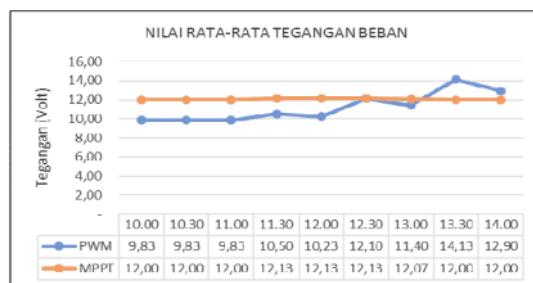


Gambar 6. Rata-Rata Tegangan Beban menggunakan *PWM* dan *MPPT* (Beban>200W)

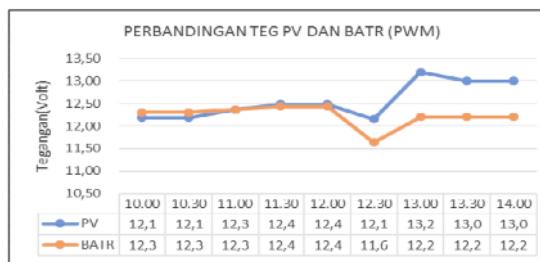

Gambar 7. Perbandingan Tegangan *PV* dan Baterei Menggunakan *PWM* (Beban>200W)

Pada gambar 7 tampak perbandingan tegangan *PV* dan tegangan baterei dengan menggunakan *PWM* dengan beban diatas 200W. Pada grafik nampak yang penggunaan *PWM* cenderung berada pada kondisi tidak stabil. Lebih tidak stabil jika mempergunakan *PWM* pada daya dibawah 200W.

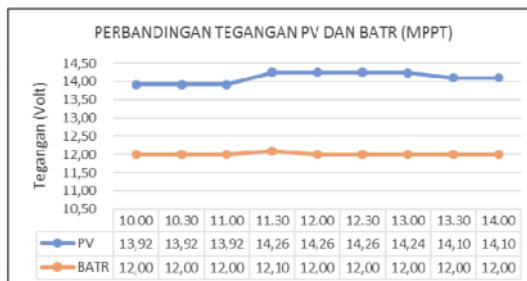

Gambar 8. Perbandingan Tegangan *PV* dan Baterei Menggunakan *MPPT* (Beban>200W)

Pada gambar 8 dapat dilihat bahwa tegangan *PV* dan tegangan Baterei saat menggunakan *MPPT* nampak berada dalam kondisi stabil. Hal berbeda ketika *MPPT* dipergunakan pada daya dibawah 200W.

IV KESIMPULAN

Pada kondisi beban diatas 200 W, penggunaan controller *MPPT* mempunyai kestabilan tegangan lebih baik dengan rincian sebagai berikut:

1. Tegangan *PV* dapat ditangkap walau lebih tinggi dari tegangan Baterei.
2. Dapat bekerja dengan tegangan diatas tegangan baterei, sehingga dapat melakukan pengisian baterei dengan lebih cepat.
3. Untuk kapasitas daya diatas 200 W lebih ideal menggunakan *MPPT*.

9 V. UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melalui DRPM yang telah membiayai pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] International Energy Agency, "World Energy Outlook 2015. Executive Summary," *Int. Energy Agency books online*, 2015.
- [2] B. P. dan P. T. I. Penelitian, *Outlook Energi Indonesia 2013*. 2013.
- [3] Jamaaluddin, I. Robandi, I. Anshory, Mahfudz, and R.

- Rahim, "Application of interval type-2 fuzzy inference system and big bang big crunch algorithm in short term load forecasting new year holiday," *J. Adv. Res. Dyn. Control Syst.*, 2020.
- [4] M. D. J. Pucar and A. R. Despic, "The enhancement of energy gain of solar collectors and photovoltaic panels by the reflection of solar beams," *Energy*, vol. 27, no. 3, pp. 205–223, 2002.
- [5] A. Supriyadi, J. Jamaaluddin, T. Elektro, and U. Muhammadiyah, "Analisa Efisiensi Penjejak Sinar Matahari Dengan Menggunakan," *Jeee-U*, vol. 2, no. APRIL, 2018, pp. 8–15, 2018.
- [6] California Energy Commission, "A guide to photovoltaic system design and installation," *Calif. Energy Comm.*, no. June, p. 39, 2001.
- [7] S. Younes, R. Claywell, and T. Munneer, "Quality control of solar radiation data: Present status and proposed new approaches," in *Energy*, 2005, vol. 30, no. 9 SPEC. ISS., pp. 1533–1549.
- [8] M. Bortolini, M. Gamberi, and A. Graziani, "Technical and economic design of photovoltaic and battery energy storage system," *Energy Convers. Manag.*, vol. 86, pp. 81–92, 2014.
- [9] Z. Salam, K. Ishaque, and H. Taheri, "An improved two-diode photovoltaic (PV) model for PV system," in *2010 Joint International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems, PEDES 2010 and 2010 Power India*, 2010.
- [10] E. I. Batzelis, G. E. Kampitsis, S. A. Papathanassiou, and S. N. Manias, "Direct MPP Calculation in Terms of the Single-Diode PV Model Parameters," *IEEE Trans. Energy Convers.*, 2015.
- [11] T. Sudhakar Babu, N. Rajasekar, and K. Sangeetha, "Modified Particle Swarm Optimization technique based Maximum Power Point Tracking for uniform and under partial shading condition," *Appl. Soft Comput. J.*, 2015.
- [12] E. Dallago, A. Liberale, D. Miotti, and G. Venchi, "Direct MPPT Algorithm for PV Sources with only Voltage Measurements," *IEEE Trans. Power Electron.*, 2015.
- [13] A. Sholih *et al.*, "Rancang Bangun Pengaman Panel Distribusi Tenaga Listrik Di Lippo Plaza Sidoarjo Dari Kebakaran Berbasis Arduino Nano," *J. ilmu-ilmu Tek. elektro dan rekayasa*, 2017.
- [14] Jamaaluddin, I. Robandi, and I. Anshory, "A very short-term load forecasting in time of peak loads using interval type-2 fuzzy inference system: A case study on java bali electrical system," *J. Eng. Sci. Technol.*, vol. 14, no. 1, pp. 464–478, 2019.
- [15] T. Esram and P. L. Chapman, "Comparison of Photovoltaic Array Maximum Power Point Tracking Techniques," *IEEE Trans. Energy Convers.*, 2007.

Analisa Perbandingan PWM Dan MPPT

ORIGINALITY REPORT

14% SIMILARITY INDEX 14% INTERNET SOURCES 5% PUBLICATIONS % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	press.umsida.ac.id Internet Source	3%
2	academic-accelerator.com Internet Source	1 %
3	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	1 %
4	journal.fortei7.org Internet Source	1 %
5	"Messages", 2022 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA), 2022 Publication	1 %
6	docplayer.info Internet Source	1 %
7	core.ac.uk Internet Source	1 %
8	id.scribd.com Internet Source	1 %
	ejournal.unsrat.ac.id	

9	Internet Source	<1 %
10	123dok.com Internet Source	<1 %
11	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
12	e-journal.polnes.ac.id Internet Source	<1 %
13	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.unikama.ac.id Internet Source	<1 %
15	bp2sdmk.dephut.go.id Internet Source	<1 %
16	drpm.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
17	journal.umy.ac.id Internet Source	<1 %
18	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches Off